



Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Obecný úrad v Spišskom Štiavniku	
Dátum:	10. 07. 2019
Číslo záznamu: 576/2019	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Obec Spišský Štiavnik

Hornádska 241

059 14 Spišský Štiavnik

Váš list číslo/zo dňa

25. 06. 2019

Náš list číslo

13478 / 2019

14 587 / 19

Vybavuje / linka

Danielčák 052/7873245

Bukovina 052/7873172

V Poprade

08. 07. 2019

VEC

„Chodník pre peších I. Etapa v k. ú. Spišský Štiavnik“ – vyjadrenie pre stavebné povolenie a k existencii sieti

Listom zo dňa 25.06.2019 ste nás požiadali o vyjadrenie k stavbe: „Chodník pre peších I. Etapa v k. ú. Spišský Štiavnik“.

Účelom projektovej dokumentácie je stavba chodníka v prídruženom dopravnom priestore prietahu cesty č. III/3070 na ul. Priečna. Odvodnenie bude zabezpečené odtokovým PVC potrubím. Chodník bude z betónovej dlažby ohraničený obrubníkom.

V y j a d r e n i e:

S realizáciou stavby „**Chodník pre peších I. Etapa v k. ú. Spišský Štiavnik**“ podľa predloženej dokumentácie súhlasíme.

Pri výstavbe chodníka, káblov verejného osvetlenia a stĺpov verejného osvetlenia ste povinný rešpektovať už existujúce vedenia v zemi, dodržiavať priestorovú normu inžinierskych sietí a podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v aktuálnom znení dodržiavať ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácií. Vodovodné siete sme Vám **informatívne** zakreslili do situácie z GIS – u. Verejná splašková kanalizácia v obci nie je prevádzkovaná našou spoločnosťou.

Pri predmetnej stavbe dôjde ku styku chodníka, verejného osvetlenia s verejným vodovodom a zariadeniami vybudovanými na vodovodnej sieti. Pri styku stavby s verejným vodovodom v súbehu, požadujeme Vaše zariadenia umiestniť mimo ochranného pásma vodovodu a kanalizácie podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v aktuálnom znení. Pri potrubí do DN 500 mm je ochranné pásmo je 1,5 m od pôdorysného okraja potrubia na obidve strany a pri priemere potrubia nad 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m od pôdorysného okraja potrubia. Podmienky dodržania ochranného pásma sa vzťahuje aj na vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v našej správe. Zemné práce v blízkosti vodovodov a aj v blízkosti prípojok požadujeme vykonávať ručne.

Poklapy zemných súprav požadujeme uložiť do budúcej nivelety chodníka. Poklapy nepoškodzovať a zemné práce v blízkosti armatúr vykonávať ručne.

● Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Call centrum tel. 0850 111 800, info@pvpsas.sk

IČ DPH: SK2021918459, IČO 36 500 968, Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: 5a, Vložka číslo: 1030 1/P

Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, č. ú.: 1930769056/0200

www.pvpsas.sk

člen skupiny VEOLIA
VODA



14

Pred začiatkom stavebných a zemných prác požadujeme vytýčenie sietí v správe PVPS, a.s. Poprad. Vytýčenie vodovodných sietí Vám na základe objednávky a telefonického dohovoru s p. Pitoňákom 052/7873180 (v pracovných dňoch od 7,00 -7,30 hod.), budú realizovať pracovníci PVPS, a.s. Poprad.

Materiál a dimenzie jednotlivých podzemných vedení sú zakreslené v nami dodanej situácii. Hĺbku uloženia podzemných vedení Vám môže zamerať náš pracovník pri vytyčovaní vedení v správe PVPS a.s. Poprad.

Začiatok výkopových prác požadujeme nahlásiť sedem dní vopred správcovi vodovodu p. Bukovinovi telefonicky, alebo e mailom na adresu pavol.bukovina@pvpsas.sk.

Naši pracovníci majú právo kontroly na stavbe a vykonávateľ prác sa musí preukázať platným stavebným povolením a týmto vyjadrením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce až do doby vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia.

V zmysle stavebného zákona toto vyjadrenie má platnosť dva roky od jeho vydania.

V prípade nejasností sa obráťte na správcu vodovodu p. Bukovinu.

V prílohe Vám zasielame situáciu z GIS - u, kde zelenou a modrou farbou sú **informatívne** vyznačené vodovodné vedenia.

Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36500968 / IČ DPH: SK2021918459


Ing. Matúš Galík, PhD.
výrobný riaditeľ PVPS, a.s. Poprad

Príloha:
situácia z GIS - u


Na vedomie:
vybavujúci
podateľňa
400.51

● **Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Call centrum tel. 0850 111 800, info@pvpsas.sk,
IČ DPH: SK2021918459, IČO 36 500 968, Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: 5a, Vložka číslo: 1030 1/P
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bratislava, č. ú.: 1930769056/0200
www.pvpsas.sk

člen skupiny  **VEOLIA**
VODA



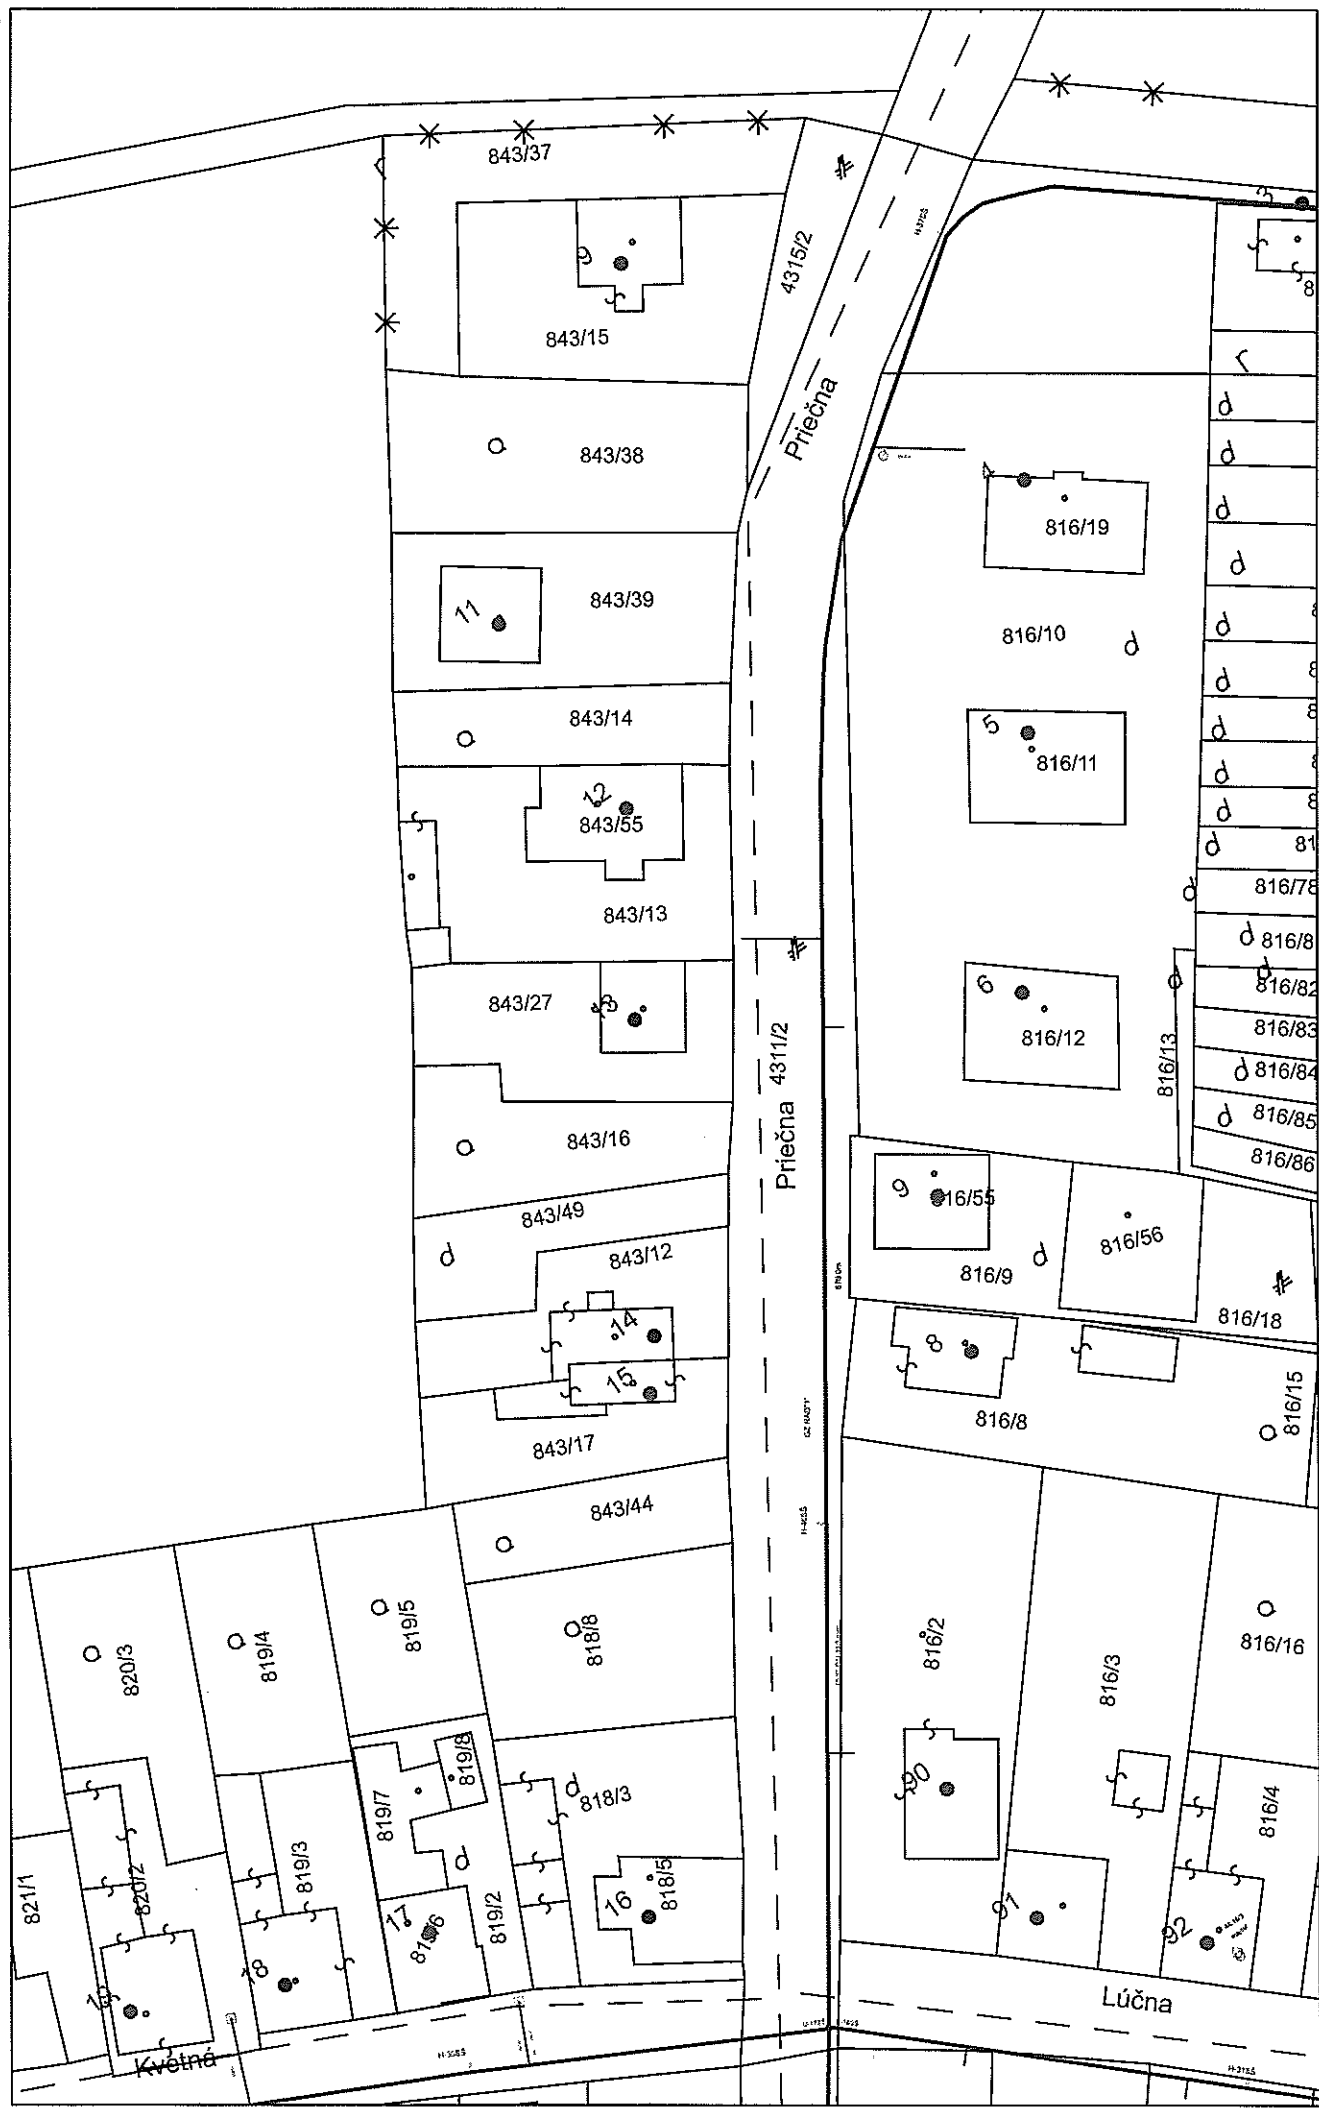

1 : 800